



MUNICÍPIO DE BARIRI

Bariri, 17 de fevereiro de 2025.

OFÍCIO GP Nº 065/2025

Ref.: **Ofício 13/2025**

Requerimento 15/2025

CIENTE
C. Sescões, 17/2/25
Presidente

Excelentíssimo Senhor

RICARDO PREARO

Presidente da Câmara Municipal de Bariri/SP

Em atendimento ao requerimento acima referenciado, que solicita cópia de nota fiscal da compra gerador da Santa Casa, vimos pelo presente encaminhar informações prestadas pela Diretora Administrativa da Santa Casa de Bariri, juntamente da documentação requerida.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

AIRTON LUIS
PEGORARO:487
46711953

Assinado de forma digital
por AIRTON LUIS
PEGORARO:48746711953
Dados: 2025.02.17 14:40:27
-03'00'

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Bariri/SP

17 FEV 2025

PROTOCOLO

Nº 171



Santa Casa Bariri

Ofício Adm. 16/2025

Bariri, 13 de fevereiro de 2025

Assunto: Resposta ao requerimento Nº15/2025 da Câmara Municipal de Bariri

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em relação a aquisição do Gerador, segue em anexo cópia das notas fiscais e orçamentos solicitados. Informamos ainda que o recurso utilizado para compra foi recurso SUS PAULISTA.

Atenciosamente.


MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Airton Luis Pegoraro

Prefeito



SANTA CASA DE BARIRI

TOMADA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR

JUSTIFICATIVA:

O objetivo da aquisição do Grupo Gerador é adotar medidas preventivas que evitem falhas dos equipamentos médicos, principalmente os de suporte à vida, em caso de falha no fornecimento de energia elétrica. O equipamento poderá manter em pleno funcionamento os equipamentos do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro e Unidade Intermediária, além da rede de frio.

No caso de falta de energia, os geradores acionados são responsáveis por manter ligados os equipamentos, sem comprometer as demandas e a continuidade nos procedimentos cirúrgicos e tratamentos que necessitam de fonte de energia para funcionar, como aparelhos de sustentação de vida, considerados vitais para os pacientes, como aparelhos de ventilação mecânica.

Atualmente a Entidade conta com um equipamento emprestado por empresa do município em regime de comodato, instalado durante o auge da pandemia de COVID. Além de não ser suficiente para atendimento de todos os setores do hospital, e demandar ajuste nas instalações em função da readequação das áreas de Centro Cirúrgico, Unidade Intermediária e Pronto Socorro, pelas quais o prédio está passando, o comodante tem solicitado a devolução do equipamento em razão de necessidade da empresa.

Portanto, a necessidade de garantir a segurança na assistência à saúde levou a gestão do hospital a buscar recursos para aquisição de um equipamento com as seguintes especificações, as quais se demonstram suficientes para atendimento da demanda:

- a) Grupo Gerador, 315 Kva, tensão 220v, trifásico, linha diesel, funcionamento automático, carenado, com quadro de transferência automático e kit de atenuação hospitalar;
- b) Frete, start up e transporte vertical de um grupo de gerador QTA conforme descrito acima incluso na proposta.

Os valores de mercado apurados durante as pesquisas foram:

Empresa	Valor mensal
SISTEL ENERGIA CONFIÁVEL	R\$ 198.632,18
STEMAC GRUPOS GERADORES	R\$ 236.300,00
LEÃO ENERGIA IND. DE GERADORES	R\$ 237.000,00



Geradores Nobreaks Fotovoltaico Projetos Elétricos Carregadores Veiculares

Schneider
Electric

ABB E.T.N APC MWM

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

REFERÊNCIA: 14918 – REV03

DATA: 02/10/2024

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E.: ISENTO

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO – Nº409 - CENTRO

CIDADE: BARIRI

UF: SP

CEP: 17250-00

CONTATO: MARINA

CELULAR: 14 98120-0646

EMAIL: financeiro@santacasabariri.com.br

TELEFONE: 14 3298-9200

OBRA:

LOCALIDADE:

Prezados Senhores,

A Sistel, Distribuidora dos equipamentos da **MWM GERADORES**, através de seu Departamento de Geração de Energia, submete sua Proposta Técnica e Comercial para fornecimento de Grupo(s) Gerador(es), seus Opcionais e seus Complementos, conforme as condições abaixo:

1. Grupo Gerador

Fabricação **MWM GERADORES**, linha **DIESEL** modelo **MGD315.60**, carenado, potência de 315 / 280 kVA (Emergência / Principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Vca – 60 Hz, operação **SINGELO**, funcionamento **AUTOMÁTICO**, com as características abaixo:

Motor Diesel:

- Fabricante : MWM
- Modelo : 6.12TCEG
- Características : Injeção direta, 4 tempos com arrefecimento através de radiador;
- Forma de Construção : Específica para acionamento de equipamentos estacionários;
- Sistema Elétrico : Alternador para carga de bateria e motor de partida;
- Sistema de Proteção : Sensor de temperatura da água e de pressão do óleo do cárter.

Alternador Síncrono:

Alternador de fabricação **WEG**, single bearing, sem escovas (Brushless), 4 pólos, trifásico, classe de isolamento e elevação de temperatura H, acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado na caixa de ligação do gerador.

Base Metálica:

Construída com estrutura robusta e integralmente soldada, dotada de longarinas e travessas de aço carbono, com reforços nos pontos de apoio dos equipamentos, garantido um perfeito alinhamento, estabilidade estrutural e absorção dos esforços das cargas estáticas e cargas dinâmicas. A base possui chassi estruturado formando uma bacia de contenção para apoio do tanque de combustível, proporcionando a estanqueidade em 110% de todos os líquidos e combustíveis do gerador.

Acessórios:

- Amortecedores de vibração, montados entre o motor/alternador e base metálica;
- Tanque de combustível em polietileno, dotado de indicador de nível e bocal de abastecimento;
- Bateria(s) de 12 V, montada(s) sobre a base metálica com suporte, cabos e conectores;
- Silencioso Industrial e Segmento Elástico em aço inox;
- Jogo de manuais técnicos em mídia digital;
- Sistema de pré-aquecimento do motor;
- Carregador de Baterias.

Painel de Comando do Grupo Gerador:

O painel de comando é montado sobre o grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida, parada, supervisão e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. Dotado de um controlador microprocessado de fabricação **DEEP SEA - 4520**, exclusivo para geração de energia e de última geração, efetuando comando, gerenciamento, medição e supervisão de todo o sistema.

Etapa de Força do Grupo Gerador:

Composto por dispositivo de manobra tripolar, tipo **CONTATOR** fixo, com acionamento **MANUAL**, isolado da etapa de comando e controle, dimensionado de acordo com a potência e tensão do Grupo Gerador.

Transferência Automática de Carga:

Quadro de Transferência Automática (QTA), composto por contatores tripolares 520A em AC – 1, dimensionados de acordo com a potência e tensão do grupo gerador, preparado para trabalhar em regime de transferência aberta com interrupção.

O controlador microprocessado é o responsável por todo o monitoramento e comando da transferência, com supervisão da rede, comutando os dispositivos de manobra da Rede Concessionária e do Grupo Gerador, tanto na falha da concessionária, como no seu retorno.

Sistema de Tratamento Acústico

Carenagem Silenciada para o Grupo Gerador, composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao equipamento, fabricados em chapa e perfis de aço carbono, com pintura eletrostática a pó epóxi de alta espessura para uma melhor resistência em ambientes agressivos. Possui também entrada e saída de ar devidamente dimensionadas para efetuar o tratamento acústico através de revestimento fonoabsorvente, bem como promover a correta ventilação do Grupo Gerador.

O tratamento acústico é projetado e dimensionado para redução de ruído, sendo que os níveis informados abaixo, são individuais e referem-se à média aritmética dos níveis de pressão sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais mais 4 vértices) medidos ao redor do enclausuramento e a 1,2 metros de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de +/- 3 dB:

- 75 dB(A) @ 1,5 metros de distância do Grupo Gerador.

Instalação do Grupo Gerador

Não estamos prevendo a instalação do equipamento e nenhum tipo de obra civil. Porém é necessário que seja feita uma base em alvenaria para a base do grupo gerador.

Logsis (Opcional)

O Logsis é um dispositivo desenvolvido pela Sistel, que supervisiona e interage com equipamentos ligados a rede de forma remota, sem a necessidade do envolvimento humano.

Suas principais características são:

- Automação de equipamento e processos;
- Monitoramento e supervisão de equipamentos ligados na rede;
- Diagnóstico e coleta de dados de acordo com a necessidade do usuário.

O Logsis funciona 24 horas por dia, utilizando da rede para se conectar aos equipamentos e visualizar seus dados. O monitoramento é realizado pela Sistel, e disponibilizado para o cliente através de relatórios em dashboards ou avisos via SMS. Com este dispositivo é possível acionar o gerador ou desativá-lo.

Caso o gerador tenha um controlador com Modbus, é possível monitorar se o gerador está ou não operante, a situação de seus alarmes, a temperatura da água, seu modo de operação (automático ou manual), sua tensão e corrente de entrada e saída, sua potência de saída, e até mesmo seu nível de diesel (desde que o tanque tenha um sensor de nível).

Regime de potência do grupo gerador

Potência de Emergência (ESP - Standby Power):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para suprimento de energia de emergência por todo o tempo de duração da falta ou falha da rede comercial. Não há reserva de potência ou potência de sobrecarga. As máquinas não são liberadas para serviço em paralelo



Geradores • Nobreaks • Fotovoltaico • Projetos • Elétricos • Carregadores Veiculares

Schneider
Electric

ABB E.T.N APC MWM

com a rede comercial e devem ser utilizadas em locais supridos por rede comercial confiável. Um equipamento classificado neste regime é dimensionado para operar no máximo 200 horas/ano, atendendo cargas variáveis e sua potência média não deve exceder a 70% da potência de emergência, respeitando-se os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

Potência Principal (PRP - Unlimited Running Time Prime Power):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para suprimento de cargas variáveis por um número ilimitado de tempo. São indicados para uso em horário de ponta ou onde não existe rede comercial ou esta não é confiável. A potência média, neste regime, não deve exceder a 70% da potência principal, respeitando-se os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

Potência Contínua (COP - Continuous Power ou Base Load):

Grupos Geradores classificados neste regime são disponíveis para o suprimento de energia com cargas constantes, que não apresentam variação, por número não limitado de horas. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção conforme manual técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Não nos responsabilizamos por eventuais problemas causados pelo dimensionamento e aplicação do grupo gerador ofertado, tendo em vista que esta definição foi do cliente ou por terceiro de sua ordem.

Não contemplamos em nosso escopo de fornecimento: obras civis, materiais e serviços necessários para instalação elétrica e/ou mecânica, aprovação de projeto junto a órgãos regulamentadores, licenças ambientais para instalação e operação dos equipamentos.

Para o perfeito funcionamento do equipamento, o cliente e/ou seu instalador devem observar todos os itens constantes em nossos projetos, manuais e descritivos, principalmente no que se refere ao sistema de aterramento, devendo este estar perfeitamente conectado a malha de terra do empreendimento.

Nosso escopo de fornecimento refere-se ao descrito acima, atendendo a sua solicitação, especificação técnica e/ou projetos disponibilizados, sendo que qualquer alteração no escopo técnico será objeto de reestudo técnico e comercial.

2. PREÇOS:

Item	Descrição do GMG e Opcionais	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
A	Grupo Gerador fabricação MWM, modelo MGD315.60, carenado, Quadro de Transferência Automático (QTA composto por contadores tripolares 520A em AC - 1), conforme descritivo acima.	01	R\$ 198.632,18	R\$ 198.632,18
B	Frete e start-up de um Grupo Gerador e QTA, conforme escopo acima.	01	R\$ 5.105,37	R\$ 5.105,37
TOTAL GERAL			R\$ 203.737,55	

NOTAS:

- O GRUPO GERADOR, QTA, FRETE, START-UP serão faturados direto pela SISTEL contra o cliente final;
- O preço ofertado nesta proposta é referente ao conjunto gerador + serviços;
- Não está incluso nesta proposta a instalação do gerador (somente frete e startup). Para instalação será necessária uma visita técnica e proposta adicional;
- O valor do frete e start-up é referente ao serviço realizado para um gerador. Caso seja adquirido mais de uma máquina, esse valor será recalculado.

Opcional: Monitoramento Remoto	Valor Total
Fornecimento e instalação para supervisão e monitoramento de geradores (sem controlador e sensor de nível do tanque de combustível)	R\$ 3.000,00

*Caso o gerador não possua um controlador Modbus ou um sensor de nível no tanque de combustível e o cliente desejar obter o Logsis, o orçamento deverá ser revisado. *

Caso seja desejado a aquisição do LOGSIS para os geradores, será necessário a troca do controlador de cada gerador, e o orçamento será revisado

3. IMPOSTOS

3.1 – Gerador e QTA

ICMS: 12% (venda para dentro do estado de São Paulo) incluso, conforme alíquota incidente.

PIS/COFINS: 9,25 % incluso, conforme alíquota incidente.

IPI: Isento, conforme legislação vigente.

3.2 – Serviços de Start-up e Frete

ISS incluso, conforme alíquota incidente.

4. LOCAL DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA

Posto na obra, cidade de Bariri / SP;

Com descarregamento em nível de calçada considerando o limite do caminhão tipo "munck".

A SISTEL ressalta que, quando o transporte (carregamento, movimentação e descarregamento) for efetuado por empresa de transporte contratada pelo cliente, ficará o cliente responsável por toda esta operação. Qualquer problema que ocorra no equipamento, durante toda a etapa de transporte, não acarretará em qualquer responsabilidade por parte da SISTEL.

A transportadora deverá atender as exigências mínimas legais e de segurança para realização destes serviços.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Grupo Gerador e QTA:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

- O Pedido Comercial será liberado somente após análise de crédito;
- Antecipação de 30% do valor do equipamento que será faturado pela SISTEL no fechamento do pedido comercial;
- Restante 70%, 05 dias após entrega do equipamento e faturamento / emissão da Nota Fiscal:

Frete e Start-up:

Parcelamento direto com a SISTEL, considerando que:

- O Pedido Comercial será liberado somente após análise de crédito;

- Antecipação de 30% do valor do equipamento que será faturado pela SISTEL no fechamento do pedido comercial;
- Restante 70%, 05 dias após entrega do equipamento e faturamento / emissão da Nota Fiscal;
- Pagamento conta bancária: Banco do Brasil S/A, AG 0037-X, C/C 3260-3

Caso o cliente necessite alguma condição de pagamento ou financiamento diferenciado, deverá ser informado para que possamos consultar nosso departamento financeiro.

6. PRAZO DE ENTREGA:

Grupo Gerador e QTA:

Em até 50 dias da data de confirmação de compra – **necessário confirmar disponibilidade em estoque no fechamento do pedido;**

O prazo de entrega entra em vigor, somente após aprovação financeira.

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DE PEDIDO

Em caso de solicitação de cancelamento de pedido comercial após 7 dias de sua emissão, a SISTEL cobrará multa correspondente a 10% do valor total do pedido comercial (sem impostos) que será descontada do valor pago na parcela de entrada ou será emitida cobrança via boleto bancário.

Não serão aceitas solicitações de alterações de escopo de fornecimento de pedidos comerciais a menos de 20 dias da data de faturamento, informada no pedido.

8. COMISSIONAMENTO / START-UP:

A SISTEL, efetuará o comissionamento e start-up do equipamento, onde solicitamos que informe com dez dias úteis de antecedência para agendamento, sendo encaminhado especialista, que efetuará a primeira partida e orientará o cliente sobre os corretos procedimentos para operação e manutenção.

Antes da visita técnica, será enviado ao cliente, um "checklist" para que informe as condições da instalação, sendo que o equipamento deverá estar conectado e abastecido, pronto para a partida.

Os custos para realização do comissionamento e start-up, incluindo deslocamento, estadia e alimentação, com atendimento em dias úteis e horário comercial, **estão inclusos** conforme as condições comerciais descritas acima.

9. GARANTIA

O prazo de garantia do(s) equipamento(s) desta proposta é de **12 (doze) meses**, contados da data da entrega técnica ou **15 (quinze) meses** contados da data de faturamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro, conforme TERMO DE GARANTIA no manual que acompanha o equipamento.

Defeitos provocados por operação incorreta, operação além dos limites nominais dos equipamentos, desgaste natural de peças ou manutenção deficiente não serão cobertos pela garantia.

A MWM será responsável por providenciar e disponibilizar a peça com defeito para sua devida substituição, bem como arcar com todas as despesas de mão de obra, deslocamento, estadia e alimentação, **sem nenhum ônus para o cliente**, desde que comprovado que o problema foi oriundo de fabricação do equipamento.



Geradores · Nobreaks · Fotovoltaico · Projetos · Elétricos · Carregadores Veiculares

Schneider Electric ABB EATON APC MWM

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 10 dias.

Estamos à disposição para qualquer dúvida, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FABIO LOPES DE
OLIVEIRA:2159250
5899

Assinado de forma digital por
FABIO LOPES DE
OLIVEIRA:21592505899
Dados: 2024.10.02 10:50:29
-03'00'

SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA

Fabio Lopes de Oliveira
Sócio Proprietário / Engenheiro Eletricista
CREA: 5061569486
CPF 215.925.058-99
RG 29.099.089-0


IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

GERADORES

MWM**GERADOR A DIESEL**

Gerador MGD315.60



Especificações do Alternador	Descrições
Tipo	Brushless
Excitação	Com Bobina Auxiliar
Regulador de Tensão	Eletrônico incorp. com resp. dinâmica de 8 a 500ms ; regulação estática de 0,5%
Grau de Proteção	IP21
Classe de Isolação	180°C (Classe H)
Distorção Harmônica máxima sem Carga	< 5%
Corrente de Curto Circuito	3x IN durante o período de 10 s
Numero de Terminais	12
Caixa de Ligação	Conectável em 3 Tensões
Mancal	Único
Refrigeração	Ar
Forma Construtiva	B15T
Passo do Enrolamento	Encurtado de 2/3
Pintura	Industrial Resistente a Salinidade com Concentração de Sal ≤ 1 g/m ³

Especificações do Painel de Comando	Unidade	Descrições
Tipo		Manual Automático
Singelo Sem Rampa		DEEP SEA DS4520
Singelo com Rampa		DEEP SEA DS8620
Paralelo Sem Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS331
Paralelo com Rampa		DEEP SEA DS8610 + DS8660
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254
Grau de Proteção		IP-23
Dimensões (H x L x P)	mm	1200 x 600 x 255
Proteção		Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo
Conexão para Paralelismo entre Geradores		Disjuntor Motorizado
Carregador de Baterias		Não Sim

Especificações de Montagem	Unidade	Descrições
Tipo		Aberto Carenado
Sistema de Escape		Industrial de 4" com Segmento Elástico Hospitalar de 4" com Segmento Elástico
Largura (L)	mm	1150 1184
Comprimento (C)	mm	3000 3563
Altura (H)	mm	1870 2281
Peso vazio	kg	1919 2559
Pintura		Eletrostática a pó em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)
Tipo de Pintura		Texturizada
Resistência a Salt Spray		Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada)
Espessura da Pintura		80 µm [microtexturizada]
Níveis de Ruídos	1,5 m dB(A)	103 85
	7,0 m dB(A)	98 ND

ND - Não Disponível

Atualizado: 04/10/2021

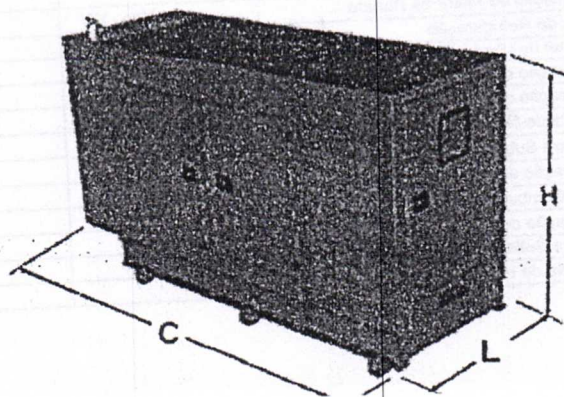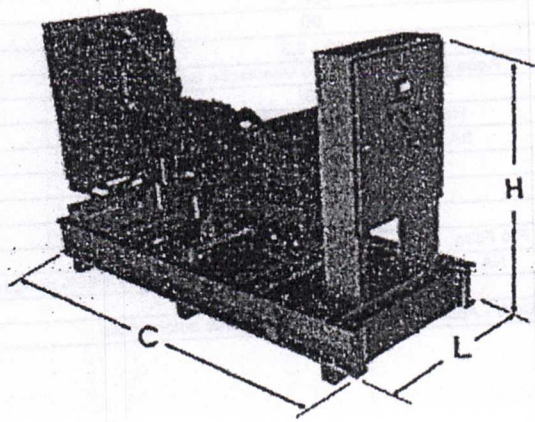


GERADORES


MWM**GERADOR A DIESEL**

Gerador MGD315.60

1. Gerador 315 kVA - 60Hz

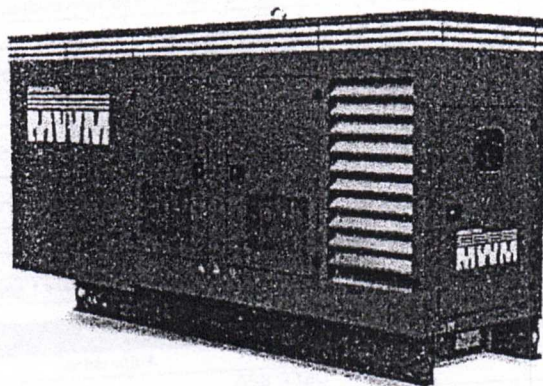

POWERED BY

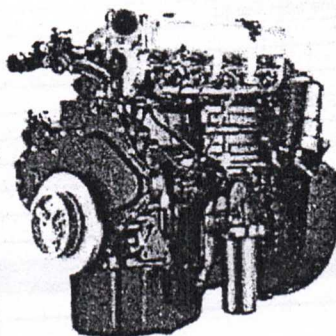**MWM****DSE**

2. Informações Técnicas

Especificações do Gerador	Unidade	Descrições		
Classe de Regulação		ISO8528		
Frequência	Hz	60		
Fator de Potência		0.8		
Tensão Trifásica	Vca	220 / 127-380 / 220 -440 / 254		
Regime de Operação		Stand-By	Prime	COP
Potência do Grupo Gerador	kVA / kW	315 / 252	280 / 224	240 / 192
Potência do Motor Acionador	CV	414.4	373.7	298.9
Tanque de Combustível		Na base de 400 litros		
Consumo $\pm 5\%$	l/h	74	65,4	56,6
Autonomia do Tanque de Combustível	h	5,4	6,1	7
Bateria		12V - 150Ah - 900CCA		

Especificações do Motor	Unidade	Descrições	
Modelo		Série 12-6.12TCEG	
Fabricante		MWM	
Aplicação		Estacionário	
Rotação	rpm	1800	
Configuração		04 Tempos / 06 Cilindros em linha	
Diâmetro x Curso	mm	105 x 137	
Tipo de Aspiração / Sistema de Injeção		Turbo Aftercooler / Eletrônica Direta	
Capacidade Volumétrica	l	7.2	
Taxa de Compressão		16,9 : 1	
Alternador do Carregamento de Bateria	A	90	
Especificação de Motor de Partida	Vcc - kW	12 - 3,3	
Sistema de Refrigeração		Água + Ar + Sistema de Ventilação Soprante	
Cap. Total do Líquido Refrigerante	l	38	
Especificação do Líquido Refrigerante		Havoline Xtended Life Premix 50/50	
Especificação de óleo Lubrificante		SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08	
Cap.de lts de óleo Lubrificante com filtro	l	22	
Interv. para Subst. do filtro de óleo lub.	h	250	
Especificação do Tipo de Combustível		S500	
Filtro de Combustível		Pré Filtro	Principal
Especificação do filtro de combustível		NA	85% p/ Partículas > 7µm + 95% p/ Água
Interv. para Subst. do filtro de combustível	h	250	
Resistência de Pré Aquecimento		1000W - Aplicável apenas para geradores automáticos	



PROPOSTA DE FORNECIMENTO

CLIENTE
SANTA CASA DE BARIRI

BARIRI / SP
OBRA: SANTA CASA DE BARIRI

São Paulo , 16 de setembro de 2024

CONTATO
MURILO CARDOSO DOS S. BRITO
FONE: (17) 99211-2008
E-MAIL: murilo.brito@stemac.com.br

PRODUTO

UM GRUPO GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de 315 / 284 kVA - 252 / 227 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca em 60 Hz, para funcionamento **simples e automático**, composto de:

- **MOTOR BAUDOUIN**, modelo 6M16G250/6, 6 cilindros, partida em 24 Vcc. Dotado de regulação eletrônica de velocidade, Sensor para nível d'água do radiador do motor, sistema de pré-aquecimento permitindo a rápida disponibilização do motor para a carga.
- **GERADOR WEG**, sem escovas (Brushless), classe de isolamento H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, dotado com excitatriz rotativa e regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP-21.
- **QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO**, dotado de microcontrolador Deep Sea modelo 4520, montado internamente ao contêiner e isolado da máquina. Operação automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede), dotado de disjuntor de proteção.
- **CHAVE DE TRANSFERÊNCIA** composta por contatores, tripolares, na capacidade de 900 A, montada junto ao comando.
- **CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL)** para um nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m, tanque de combustível metálico com reservatório interno em polietileno, na capacidade de 200 litros, conforme norma ABNT NBR 16684, instalado na base tipo estanque, própria para contenção de líquidos. Composto por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricados em chapas e perfis de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca.

VALORES DO FORNECIMENTO

Quant.	Código - Descritivo	Valor Total (R\$)
Grupo Gerador		
1	Grupo 315 / 284 kVA - 220 / 127 Vca em 60Hz (Motor, Gerador, Quadro de Comando, Com Disjuntor de Proteção) em Contêiner Silenciado Leve 85 dB(A) @ 1,5m.	208.410,00
1	Chave de Transferência 900 A	24.220,00
1	Frete do Equipamento	3.670,00
Valor Total do Fornecimento		236.300,00

Os valores apresentados têm validade de 15 dias a partir da data de emissão dessa proposta.

CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS

Impostos Inclusos

ICMS - alíquota 12%.

PIS / COFINS - alíquota 9,25%.

IPI - alíquota 0% conforme Decreto Nº 7660 / 2011 - TIPI.

Forma de Pagamento

Os valores dos equipamentos ofertados são básicos para pagamento à vista.

Os nossos produtos e serviços podem ser financiados através de **arrendamento mercantil em 24/36 ou 48 parcelas com a transferência do bem no final do período.**

Proposta Nº: 21819/2024
FSP - 11419/2024



Unidade de Faturamento

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

CNPJ:92.753.268/0052-62

Rodovia BR 153, Nº 7015, QD, LT, KM 692

Distrito Agroindustrial II

Itumbiara/GO

CEP:75.515-610

Prazo de Entrega

Conforme cronograma de entrega a ser definido entre Cliente e STEMAC.

Local de Entrega

Posto obra na cidade de Bariri / SP, nível solo (o equipamento será descarregado ao lado do caminhão, sem transporte horizontal e / ou vertical).

Entrega Técnica STEMAC

Será executada em visita única, em dia útil e horário comercial.

Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta da STEMAC.

Garantia STEMAC

Prazo de garantia do equipamento ofertado é de **12 meses** a partir da data da realização da Entrega Técnica, desde que esta seja solicitada pelo Cliente à STEMAC em um prazo máximo de 90 dias da data de emissão da Nota Fiscal.

Caso contrário, valerá a data de emissão da mesma.

Os atendimentos no período de garantia serão realizados em dia útil e horário comercial.

Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta do Cliente

DIFERENCIAIS STEMAC

Assistência Técnica

A STEMAC possui equipe composta por técnicos especializados, distribuídos por todo o país através de 50 operações de atendimento e completo suporte de pós-venda com amplo estoque de peças originais de reposição.

Call Center 24 horas

Equipe própria da STEMAC disponível 24 horas para suporte técnico em todo o Brasil através do 0800 789 3800.

Apoio a sua solução

Equipe própria de engenheiros e técnicos de aplicação especializados para configurar a melhor solução para sua necessidade em energia, via telefone ou em visitas técnicas.

Notas:

* A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. * Recomendamos que a impedância máxima na malha de terra da instalação seja de 10 ohms, o que contribui para evitar instabilidades no sistema ou em casos extremos, até a queima de componentes. * Não faz parte de nosso escopo de fornecimento quaisquer materiais ou serviços destinados a instalação dos equipamentos e aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores.

* Os níveis de ruído informados para os itens de tratamento acústico, referem-se à pressão sonora medida nas proximidades do equipamento, conforme critérios abaixo:

Equipamentos instalados em sala de alvenaria - Pressão sonora medida a 1,5 m da face dos atenuadores, a 45° do eixo central e a 1,2 m de altura, baseados nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ± 3 dB.

Proposta Nº: 21819/2024

FSP - 11419/2024



Equipamentos carenados - Pressão sonora obtida a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos a 1,5 m ao redor do enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e propagação semiesférica, com tolerância de ± 3 dB.

* Na hipótese do cancelamento, a parte compradora arcará com uma multa equivalente a 10% do valor total deste fornecimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES

Acesse nossos canais




e saiba mais sobre nossa empresa.

Disque Soluções em Energia

0800 723 38 00

ou consulte nosso site

www.stemac.com.br

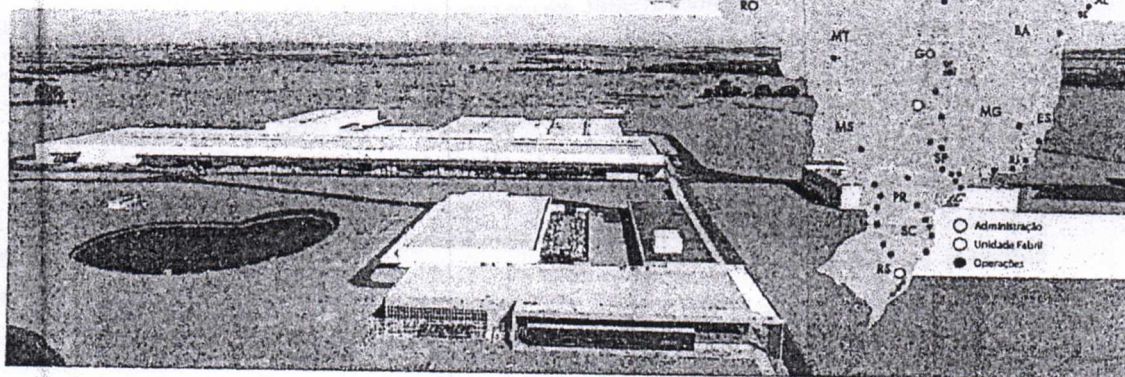



LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.578/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL
ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

TIPO
ORÇAMENTO DIESEL
CORPORATIVO
NÚMERO / DATA INÍCIO
LE2024/2787436 - 09/09/2024
EMIÇÃO
12/09/2024 - 09:51:27

Dados do Cliente

Pessoa IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
End. AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409,
Bairro CENTRO Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-000 E-mail santacasa@gmail.com
Fone () -

SANTA CASA DE BARIRI

CNPJ 44.690.238/0001-61

Insc. Estadual ISENT0

Gerando Energia a Serviço do Futuro

A LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA, uma empresa do Grupo LEÃO DIESEL, tem a satisfação em submeter à apreciação de V. Sra. essa proposta, conforme modelo e capacidade abaixo descrito, mediante condições que seguem:

Escopo do Produto

GRUPO GERADOR LGD335 VOLVO

Grupo Gerador Diesel LEÃO modelo LGD335, ligado em trifásico, com potência stand -by de 334KVA - 264KW e potência prime de 304KVA - 240KW com tensão de 220/127V - 60Hz. Fator de Potência 0,8.

MOTOR DIESEL

Marca VOLVO, modelo TAD842GE, 1.800 RPM, injeção direta de combustível, refrigeração líquida com radiador, ventilador e bomba centrífuga.

Itens Incluídos

- Quadro de transferência automática;
- Bateria;
- Silencioso hospitalar;
- Pré-aquecimento;
- Kit escapamento;
- Tanque de combustível sub-base;
- Manuais técnicos com termo de garantia;
- Start-Up (compreende ligação dos cabos de comando e primeira partida);
- Treinamento (compreende instruções de utilização do GMG e quadro de transferência a funcionário indicado pelo cliente);
- Carenagem atenuada;

Itens Excluídos

- Movimentação no local de entrega;
- Passagem e instalação de cabos de força, passagem de cabos de comando;
- ART e responsabilidade de instalação;
- Projeto elétrico e aprovações junto à Concessionária e Órgãos regulamentadores
- Fornecimento de materiais elétricos (cabos, fios, construção civil, etc.);
- Mão de obra de instalação;

Quadro de Transferência Automática - QTA

O quadro de transferência automático com contadores intertravados mecanicamente, eletricamente e eletronicamente para não haver nenhum tipo de paralelismo entre rede e gerador. O Módulo microprocessado possui todas as proteções do motor e gerador, assim como a leitura de tensão, corrente e possibilidade de funcionamento em manual/automático e teste, com protocolo aberto. O Painei possui, ainda, um carregador de baterias, sinalizador de rede e gerador. O painei tem por objetivo monitorar a rede da concessionária, efetuando a partida do grupo gerador e fazer a transferência de carga no momento que houver uma irregularidade em qualquer uma das fases da rede. No restabelecimento da rede, a carga retorna para a concessionária e o motor desliga automaticamente após o tempo de resfriamento.



LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.578/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL
ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

TIPO
ORÇAMENTO DIESEL
CORPORATIVO
NÚMERO / DATA INÍCIO
LE2024/2787436 - 09/09/2024
EMIÇÃO
12/09/2024 - 09:51:27

Silencioso Hospitalar

O silencioso hospitalar para gerador é desenvolvido para minimizar potencialmente os ruídos gerados por motores de combustão interna. Assim, garante as vantagens de filtrar com alta eficiência os ruídos, sem prejudicar o seu desempenho. Este oferece a maior atenuação de ruídos comparado a outras opções.

Tanque de combustível sub-base

Projetado para armazenar o combustível necessário para alimentar o gerador. Contribui pela segurança, construído com materiais que preservam a qualidade do combustível, garantindo o desempenho confiável do gerador e permitindo seu funcionamento pelo tempo que o usuário precisar.

Kit escapamento

O sistema de escape do gerador é um conjunto de tubos que serve para direcionar os gases resultantes da queima de diesel para fora do ambiente do motor. Esses tubos são feitos de materiais resistentes à corrosão, como o aço inoxidável, devido à natureza corrosiva dos gases e é vital para garantir que o gerador funcione corretamente e de maneira eficaz.

Bateria

A bateria é uma fonte de energia elétrica a qual funciona de por meio de reações químicas e a sua função principal consiste em alimentar os componentes elétricos no quadro dos geradores de maneira a que estes operem de maneira correta.

Pré-aquecimento

Conjunto de pré-aquecimento com controle de temperatura por termostato que mantém as condições adequadas para o pronto funcionamento.

Itens

Código	Qtd.	Descrição
301098CAB3	1	QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO -QTA800A DM
5030	1	PRE AQUECIMENTO
5013	1	SILENCIOSO HOSPITALAR 5 POL GMG 260-410 KVA
21325473	1	LGD335 VOLVO TAD842GE
351	1	CARENAGEM ACUSTICA 85 DB LE05

Condições de Pagamento

ENT(0)/30/60/90 (4P)

237.000,00

Obs. 30% de entrada;

1ª parcela (30) - Após o faturamento;

2ª parcela (60) - Após o faturamento;

3ª parcela (90) - Após o faturamento;

Transporte

Transportadora LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA

Resp.: EMITENTE



LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.578/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL
ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

TIPO
ORÇAMENTO DIESEL
CORPORATIVO
NÚMERO / DATA INÍCIO
LE2024/2787436 - 09/09/2024
EMIÇÃO
12/09/2024 - 09:51:27

Prazo de Entrega

Até 90 Dias

O prazo de entrega é contado a partir do recebimento do contrato assinado e comprovação pagamento da entrada, ou, em caso de financiamento, após a data de autorização de financiamento que será comprovada pela instituição financeira. Há a possibilidade da programação e ajuste conforme a necessidade do cliente e disponibilidade de fábrica.

Em caso de interrupção ou alteração no fornecimento de matéria-prima por motivo que fuja da responsabilidade da Leão Energia, reservamo-nos do direito da prorrogação do prazo até a normalização.

Condições Técnicas

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Mantemos equipe técnica e peças sobressalentes à disposição, assegurando pronto atendimento e absoluta confiabilidade aos nossos serviços. A contratante é responsável por eventuais custos adicionais para adequações solicitadas pela Concessionária de Energia, Órgãos Regulamentadores ou obras civis.

GARANTIA

Entende-se por garantia a obrigatoriedade do VENDEDOR em substituir todos os componentes que comprovadamente tenham defeitos de fabricação ou montagem. A garantia se estende por um prazo de 12 (doze) meses - este prazo se dispõe em 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual - ou 2000 (duas mil) horas (o que ocorrer primeiro), a contar da efetiva entrega do produto ou término da Entrega Técnica, desde que feita por funcionário do VENDEDOR, ou devidamente autorizado. O termo inicial da garantia não se confunde com a data da emissão da nota fiscal de venda do produto, porque esta pode ter sido emitida antes da entrega técnica, considerando o prazo de produção do equipamento, transporte e entrega técnica. Em caso de financiamento bancário (efetivado após a entrega do equipamento para pagamento de saldo devedor), havendo a necessidade de nova emissão de nota fiscal para fins de inscrição de gravame, com o cancelamento da primeira, não haverá alteração no termo inicial e final da garantia. Na solicitação da garantia é necessário que apresente o Relatório de Acompanhamento Técnico, bem como o Termo de Garantia. Demais condições estão expressas no Termo de Garantia que acompanha o manual de operação.

- Para que a garantia seja plena, a contratante deve seguir as recomendações dentro dos prazos estabelecidos, bem como acompanhar a leitura da temperatura para não permitir o superaquecimento do motor. Em caso de superaquecimento, perde-se a garantia do motor. Os custos das manutenções periódicas são por conta da contratante.
- A garantia não se estende ao desgaste natural das peças e itens que estão sujeitos a influência da rede elétrica - tais como resistência de aquecimento, bobinas de contadores, etc. De forma que a substituição desses itens será de responsabilidade da contratante.
- Periodicamente, há a necessidade de reaperto das conexões elétricas. Demais Condições seguem no Termo de Garantia.

NOTA: A LEÃO ENERGIA não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento na instalação do Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiros a sua ordem. Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e/ou serviços referentes à instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e/ou operação dos equipamentos. O funcionamento pleno, perfeito e seguro do produto ofertado dependerá de ajustes frente às condições locais, bem como adaptação dos equipamentos às instalações e às cargas existentes. Tendo em vista que a utilização dos equipamentos de geração alternativa de energia em horário de ponta ou emergencial é variável, a presente proposta não tem por objetivo o fornecimento de energia, de forma que, em caso de perdas e danos e/ou lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade de funcionamento do Grupo Gerador, a Leão Energia não se responsabilizará por eventuais ressarcimentos ao cliente.

Condições Gerais

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil, Agência 3407-X e conta corrente 5396-1.
Banco Itaú, Agência 4018-9 e conta corrente 70.818-2.
Banco Sicredi, Agência 0718 e conta corrente 94.616 -3.

FINANCIAMENTO



LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
CNPJ 10.837.578/0001-50, Inscr. 9048388881
ROD RODOVIA CARLOS JOAO STRASS, 655 - PARQUE INDUSTRIAL
ALICANTE
LONDRINA/PR- CEP: 86087-350
Telefone: (43)3294-6444
comercial@leaoenergia.com.br - www.leaoenergia.com.br

TIPO
ORÇAMENTO DIESEL
CORPORATIVO
NÚMERO / DATA INÍCIO
LE2024/2787436 - 09/09/2024
EMIÇÃO
12/09/2024 - 09:51:27

FINAME - Linhas PSI, Moderagro, Proger ou Leasing.
MDA - PRONAF Mais Alimentos.
ABC - Agricultura de Baixo Carbono
BRDE

CÓDIGOS NCM

GERADORES DIESEL

- 8502.11.10 - para equipamentos de 10 até 75 kVA;
- 8502.12.10 - para equipamentos de 85 até 360 kVA;
- 8502.13.11 - para equipamentos de 400 kVA;
- 8502.13.19 - para equipamentos de 450 até 1250 kVA.

GERADORES GÁS NATURAL E BIOGÁS

- 8502.20.11 - para equipamento inferior ou igual a 210 kVA;
- 8502.20.19 - para outros (acima de 210 kVA).

IMPOSTOS

O(s) preço(s) do(s) equipamentos está (ao) incluso ICMS 12% e possuem alíquota de IPI 0%, de acordo com a legislação vigente (decreto nº 5.468 de 15 de junho de 2005 - DOU de 16 de junho de 2005).

OBSERVAÇÕES GMG

O Contrato Particular de Compra e Venda de Equipamentos será enviado para assinatura, reconhecimento de firma e rubrica em todas as vias, após o recebimento desta confirmação de venda aprovada.

Nos termos do que dispõe a Lei N.º 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o(a) cliente, de forma livre, informada e inequívoca, consente com a coleta, armazenagem, tratamento e utilização de seus dados pessoais fornecidos, para as finalidades de cadastramento, emissão de pedidos, comunicação e aprimoramento de nossos serviços, declara estar ciente de que seus dados serão tratados de forma confidencial e sigilosa, em conformidade com a legislação vigente, e que poderá, a qualquer momento, revogar este consentimento, mediante solicitação formal aos nossos canais de atendimento.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta limita-se aos itens nela descritos e tem validade de 10 dias, após esse prazo será adotado o valor da tabela do dia.

No aguardo de um pronunciamento favorável, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos e comerciais.

Caso o nível econômico seja comprometido, será reapresentado uma nova proposta ou cancelamento da proposta e contrato sem ônus ou multa para quaisquer das partes.

Declaro, para os devidos fins, que estou de acordo com as condições deste orçamento e que autorizo o início dos trabalhos e fornecimentos.

_____ de _____ de 20__.

Assinaturas

LEÃO ENERGIA IND. GERADORES LTDA
comercial@leaoenergia.com.br
(43) 3294-6444

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
44.690.238/0001-61

RECEBIMOS DE Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletrônicos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.098 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/10/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 198.632,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletrônicos Ltda RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP.17034-290 - Bauri - SP TEL: (14)3011-5757 www.sistelengenharia.com.br faturamento@sistelengenharia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.098 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1009 2406 2700 0194 5500 1000 0110 9810 0110 9815
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ENTREGA FUTURA - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242323462662 15/10/2024 14:25:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209402910111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 09.240.627/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	15/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		Bairro / DISTRITO CENTRO	CNPJ / CPF 17250-000
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/10/2024
FONE / FAX (14)3298-9200		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2024	59.589,65	002	20/12/2024	139.042,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		198.632,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.632,18						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	DASH CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00028509	GRUPO GERADOR DIESEL MGD315.60 315KVA 380V 60HZ AUTOMATICO - MWM	00000000	000	5922	UN	1,0000	198.632,18000000	198.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO ANTECIPADO PARA ENTREGA FUTURA	
NOSSO ORCAMENTO 26247 - GERADOR 315KVA-380V,CARENADO COM TRATAMENTO ACUSTICO, SINGELO,AUTOMATICO - STAND BY - MGD315.60 - 380/220 Vca 60 Hz, COM QTA 520A / CARENAGEM SILENCIADA 75DB(A) @1,5M- CSA3 / DS4520	
FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA 30% MEDIANTE NOTA DE ENTREGA FUTURA + 70% 5 DIAS APOS O FATURAMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE											
Sistel Comércio e Serviços Eletro-Eletrônicos Ltda		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 7-37 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP: 17034-290 - Bauru - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1009 2406 2700 0194 5500 1000 0110 9810 0110 9815									
TEL: (14)3011-5757 www.sistelengenharia.com.br faturamento@sistelengenharia.com.br		Nº 000.011.098 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA ENTREGA FUTURA - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
209402910111				09.240.627/0001-94									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0037-X C/C 3260-3 5922=198.632,18													